


Технічний паспорт Клапанів серії SRC



2025



Зміст:

1. Передмова	3
2. Призначення.....	3
3. Основні технічні дані клапанів (стандартного виконання).....	3
3. Комплектація	5
4. Конструкція та принцип роботи клапанів	5
5. Монтаж та заходи безпеки.....	6
6. Зберігання та транспортування виробу	6
7. Відомості про сертифікацію.....	6
8. Регламентні роботи, які рекомендовані відділом сервісу компанії «ВЕНТ-СЕРВІС».	6
9. Гарантійні умови	7
10. Відомості про рекламачі	9
11. Свідцтво про приймання.....	9
12. Відомості про утилізацію.....	9
Додаток А	10
Бланк рекламачі.....	11
Додаток Б	15
Додаток В	16
Додаток Г.....	18

*Цей паспорт є основним експлуатаційним документом, призначеним для ознайомлення технічного, обслуговуючого та експлуатуючого персоналу.

**У паспорті наведено інформацію про призначення, склад, принцип роботи, конструкцію та монтаж виробу(-ів), а також усіх його основних модифікацій.

*** Обслуговуючий та технічний персонал має володіти необхідними теоретичними знаннями й практичними навичками у сфері вентиляційних систем та виконувати роботи відповідно до вимог охорони праці, а також чинних будівельних норм і стандартів держави експлуатації.

****Виріб не призначений для використання дітьми, особами зі зниженими сенсорними чи розумовими здібностями, а також тими, хто не має належної підготовки. Роботи з виробом можуть виконувати лише спеціалісти після проходження відповідного інструктажу. Монтаж виробу слід здійснювати у місцях, недоступних для самостійного доступу дітей.

1. Передмова

Цей паспорт є стандартним, об'єднаним експлуатаційним документом для повітряних клапанів серії SRC (далі в тексті «клапани»). Паспорт містить відомості, які підтверджують гарантію виробника, значення основних параметрів і характеристик виробу, інформацію, необхідну для правильної та безпечної експлуатації, а також відомості про сертифікацію та утилізацію виробу.

Компанія ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС» постійно веде роботи з покращення обладнання, розширення номенклатури та оптимізації робіт. Через це, компанія залишає за собою право змінювати, та вносити корективи до чинної інструкції, керівництва, та технічного паспорту до даного виробу.

Компанія ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС» не зобов'язана повідомляти про такі зміни треті сторони, або клієнта. Найбільш актуальну інформацію щодо обладнання клієнт за потреби може отримати на офіційному сайті: <https://aerostar.ua/ua/catalogue>, вашого менеджера або у сервісного відділу service@ventservice.com.ua

2. Призначення

Повітряні клапани призначені для регулювання потоку повітря і вибухобезпечних газових сумішей, що проходять через канал повітропроводу або для перекриття вентиляційного каналу. Клапани використовуються в середовищі агресивності якого, щодо вуглецевих сталей звичайної якості, є не вище агресивності повітря, що мають температуру від мінус 30 ° С до плюс 60 ° С, не містять липких, волокнистих і абразивних матеріалів, з вмістом пилу та інших твердих домішок не більше 100 мг/ куб.м. Клапан може виконувати функцію як відсікання, так і регулювання.

3. Основні технічні дані клапанів (стандартного виконання)

2.1 Залежність втрати тиску від швидкості потоку та кута повороту лопаток наведені на рисунку 1.

Рис 1




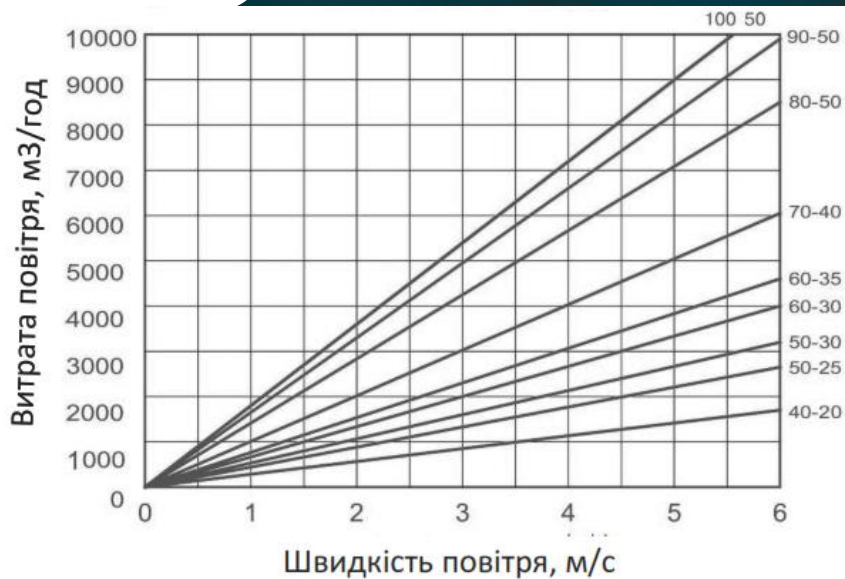


Рис 2

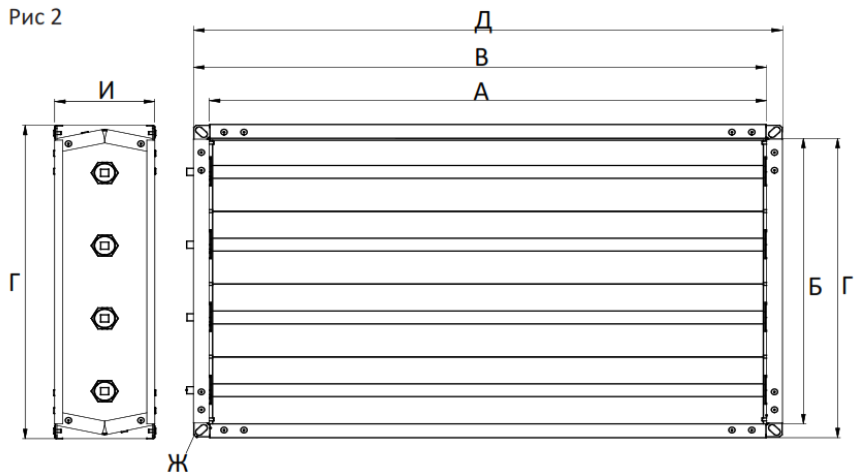

Типорозмір (стандартне виконання)	Розмір								Вага без приводу, кг
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	
SRC 40-20	400	200	420	220	440	240	9	168	4
SRC 50-25	500	250	520	270	540	290	9	168	6
SRC 50-30	500	300	520	320	540	340	9	168	7
SRC 60-30	600	300	620	320	640	340	9	168	7
SRC 60-35	600	350	620	370	640	390	9	168	7
SRC 70-40	700	400	720	420	740	440	9	168	9
SRC 80-50	800	500	830	530	860	560	11	171	12
SRC 90-50	900	500	930	530	960	560	11	171	13
SRC 100-50	1000	500	1030	530	1060	560	11	171	14

***Компанія ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС» за потребою замовника має можливість виготовляти не стандартні розміри клапанів.**
****Виробник за бажанням замовника може модифікувати або змінювати конструкцію SRC клапанів.**
*****Такі зміни можуть бути не відображені, або не в повній мірі відображені в цьому технічному паспорті.**
******Типова модифікація за бажанням замовника додавання повітряної решітки. Див. Рис.3**

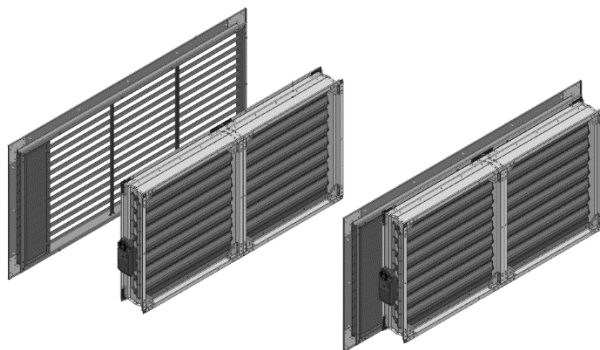


Рисунок 3

3. Комплектація

Найменування	К-ть	Примітка
Клапан SRC	1	
Паспорт виробу	1	
Технічний файл (Файл підбору)	1	

***Примітка:** Запасні частини та інструмент у комплект поставки не входять!

****Більш точну інформацію відповідно наявного приводу та габаритних розмірів до кожного індивідуального заказу дивіться у технічному файлі підбору!**

4. Конструкція та принцип роботи клапанів

Клапан складається з корпусу, на бічній стінці якого закріплюється поворотна пластина, ламель. Кожна ламель має зубчасте колесо. Послідовно встановлені ламелі утворюють регулюючий орган з передачею поворотного моменту для регулювання нахилу останніх. У стандартному виконанні корпус та фланці клапану виготовлені з оцинкованого сталевго листа.

Поворотні пластини клапану, виготовляються з алюмінієвого профілю. Герметичність клапанів досягається за рахунок гумового ущільнювача, який встановлено на кожній поворотній пластині.

5. Монтаж та заходи безпеки

5.1 До монтажу та експлуатації «Клапанів» допускаються особи, які були ознайомлені з наступним паспортом і проінструктовані щодо правил дотримання техніки безпеки

5.2 Монтаж та обслуговування Клапанів повинен здійснюватися відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-12:2009,, ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013,, проектної документації та наступного паспорта.

5.3 Оглянути Клапан. При виявленні пошкоджень, дефектів, отриманих в результаті неправильного транспортування або зберігання, установка без узгодження з підприємством-продавцем не допускається.

5.4 При експлуатації вентилятора слід дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.002-75, ДСТУ Б А.3.2-12:2009 та наступного паспорта.

5.5 Обслуговування клапану виконувати відповідно до положень загально прийнятих стандартів експлуатації, монтажу та обслуговування в країні експлуатації згідно з чинним законодавством таким як : ДБН В.2.5-67:2013; НАПБ А.01.001-2014; НПАОП 0.00-1.27-09; ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013; ДСТУ EN 12599:2017 та інші.

6. Зберігання та транспортування виробу

6.1 Клапани консервації не піддаються.

6.2 Клапани транспортуються в зібраному вигляді без упаковки.

6.3 Клапани можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження і виключає механічні пошкодження, згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

7. Відомості про сертифікацію

7.1 Висновком “УкрТЕСТ” ДП “Укрметртестстандарт” підтверджено, що виріб не входить до “Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”, а також “Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність”

7.3 Оцинкована сталь корпусу Клапана підтверджена сертифікатом якості.

7.4 Якість виготовлення гарантується системою менеджменту, що застосована на заводі, відповідно до ISO 9001: 2015.

8. Регламентні роботи, які рекомендовані відділом сервісу компанії «ВЕНТ-СЕРВІС».

Регламентні роботи та технічне обслуговування здійснюються незалежно від технічного стану і умов розміщення обладнання. Своєчасне і якісне виконання регламентних робіт та технічного обслуговування попереджає появу несправностей і відмов обладнання в процесі його експлуатації, а також забезпечує високий рівень надійності.

Відповідно до умов експлуатації, користувач встановлює період між оглядами, проте повинен проводитись мінімально 1 раз на місяць.

Підтвердженням виконання технічного обслуговування є не лише заповнений бланк «Додаток А. Облік технічного обслуговування та регламентних робіт», а й огляд, тестування та технічний аналіз обладнання фахівцями монтажною організацією, дилера або виробника відповідно до особи, куди була подана рекламація.

Підставою для виконання гарантійних робіт є правильність та своєчасність проведення технічного обслуговування і регламентних робіт, включно з положеннями пунктів 8.1 -8.4 цього паспорту.

Недотримання цих умов є підставою для відмови в гарантійному обслуговуванні, а обладнання буде автоматично знято з гарантії на наступний день з моменту не виконання технічного обслуговування та регламентних робіт у встановлені строки. Також виробник

не несе відповідальності за працездатність обладнання у разі невиконання вищезазначених пунктів, що стосуються регламентних робіт і технічного обслуговування.
Встановлюються наступні види технічного обслуговування та регламентних робіт:

8.1 Раз на місяць:

1. Зовнішній огляд устаткування, перевірка кріплень;
2. Перевірка електроживлення (перевірка дисбалансу по напрузі, перевірка дисбалансу по силі струму);
3. Перевірка електроприводів що регулюють запірну арматуру;
4. Контроль та запис стану автоматики і показань КВП;
5. Контроль та перевірка стану ричагів керування положень ламелей; (якщо є)
6. Перевірка стану полімерних та гумових втулок на валах та актуаторі;
7. Перевірка лакофарбного покриття; (якщо є)
8. Перевірка на наявність іржі та слідів окислення металу.

8.2 Раз в квартал:

9. Перевірка стану силових ланцюгів і ланцюгів керування обладнання, в разі потреби проводити підтяжку різьбових з'єднань;
10. Обслуговування підшипників; (якщо є)
11. Перевірка і центрування ламелей відносно положення ричагу;
11. Зняття нальоту із ламелей;
12. Перевірка гнучкості і міцності кріплень;

8.3 Раз в півроку:

13. Очищення поверхонь що підвержені впливу корозії, відновлення лакофарбного покриття. Продувка стисненим повітрям, або чистка пилососом.



Для чищення ламелей забороняється використовувати струмінь високого тиску, абразивні матеріали, гострі предмети та агресивні розчинники, здатні подряпати або пошкодити ламелі.

8.4 Раз на рік:

14. Очищення жалюзійних решіток;
15. Огляд повітропроводів на предмет герметичності;
16. Миття та чищення внутрішньої порожнини вентиляційного каналу;
17. Планове ущільнення повітропроводу;
18. Ревізія підшипників; (якщо є)
19. Перевірка відповідності приладів КВП; (якщо є)
20. Перевірка електроприводів що регулюють запірну арматуру;
21. Обслуговування дренажу; (якщо є)

Покупець зобов'язується належним чином заповнювати Журнал «Облік технічного обслуговування та регламентних робіт» після виконання таких робіт. Без проведення обов'язкових технічних, регламентних робіт, гарантія знімається на наступний день після того, коли мали бути виконанні такі роботи. На запит сервісного відділу заводу-виробника, Покупець зобов'язується надати для ознайомлення Журнал регламентних робіт.

9. Гарантійні умови

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ-СЕРВІС», надалі Виробник гарантує відповідність Клапана вимогам технічної документації при дотриманні споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу, налагодження та експлуатації за умови виконання робіт по встановленню та введенню в експлуатацію спеціалізованою організацією, що має відповідний дозвіл виробника.

Гарантійні зобов'язання виконуються на умовах, зазначених нижче:

9.1 Термін гарантії

9.1.1 Гарантійний термін на Клапан становить 36 місяців з дати передачі обладнання споживачу, але не більше 42 місяців з дати виготовлення.

9.1.2 Датою передачі споживачу вважається дата видачі видаткової накладної Дистриб'ютором.

9.2 Гарантійні умови

9.2.1 Виробник протягом гарантійного терміну приймає на себе зобов'язання по усуненню несправностей обладнання, що виникли в результаті заводського браку Клапана або його частин та елементів.

9.2.2 Підставою для розгляду претензій щодо виконання гарантійних зобов'язань є Рекламация.

Порядок подачі та зміст Рекламациі зазначені в розділі 10 наступного Паспорта.

9.2.3 Виробник самостійно приймає рішення про те, чи потрібно замінити Клапан, його браковані частини або ж слід відремонтувати їх на місці.

9.2.4 Виконана гарантійна послуга не продовжує гарантійний термін, гарантія на частини, що були замінені, припиняється із закінченням терміну дії гарантії на Клапан

9.2.5 Ці умови гарантії є дійсними для всіх договорів стосовно придбання Клапана Виробника, якщо в цих договорах не зазначені інші умови.

9.3 Зазначені гарантійні зобов'язання не поширюються на:

9.3.1 Частини обладнання та експлуатаційні матеріали, що підлягають природному фізичному зносу.

9.3.2 Пошкодження Клапана, що виникли внаслідок:

а) попадання всередину Клапана сторонніх предметів або рідин,

б) природних явищ,

в) впливу навколишнього середовища,

г) діяльності тварин,

з) всі механічні пошкодження і поломки, що сталися внаслідок недотримання рекомендацій та вимог документації, що включає в себе наступний паспорт, норми, стандарти і правила проведення монтажних робіт.

9.3.3 Різні модифікації, зміни параметрів роботи, переробки, ремонти та заміни частин Клапана, що були проведені без згоди Виробника або його Дистриб'ютора.

9.4 Гарантійні роботи

9.4.1 Роботи в рамках цієї гарантії здійснюються протягом 14 днів з дати подання рекламациі. У виняткових випадках цей термін продовжується, зокрема тоді, коли потрібен час для доставки частин або ж у разі неможливості роботи сервісу на об'єкті.

9.4.2 Частини, які працівники сервісу демонтують з Клапана в рамках гарантійного ремонту і замінюють їх новими, є власністю Виробника.

9.4.3. Витрати, що виникають через необґрунтовані рекламациі або з причини перерв у сервісних роботах за бажанням заявника рекламациі, несе сам заявник рекламациі. Ремонтні роботи розцінюються відповідно до розцінок на сервісні послуги, що встановлюються Дистриб'ютором або Виробником.

9.4.4 Виробник має право відмовити у виконанні гарантійних робіт або обслуговування, якщо клієнт затримує оплату за обладнання або за попередні сервісні роботи.

9.4.5 Клієнт сприяє працівникам сервісу при проведенні робіт з ремонту в місці розташування обладнання:

а) готує доступ до виробу та документації у відповідний час.

б) забезпечує охорону сервісної служби та її майна, а також дотримання всіх вимог охорони праці і техніки безпеки в місці виконання робіт.

в) створює умови для невідкладного початку робіт відразу після прибуття працівників сервісу та проведення робіт без будь-яких перешкод,

г) безкоштовно забезпечує необхідну допомогу при проведенні робіт, наприклад, надає підйомники, ліси, безкоштовні джерела електроенергії.

9.5 Клієнт зобов'язаний прийняти виконані гарантійні роботи відразу після їх завершення і підтвердити це письмово в акті виконаних робіт, копію якого він отримує.

10. Відомості про рекламациї

10.1 Приймання продукції проводиться споживачем відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю».

10.2 При виявленні невідповідної якості, споживач зобов'язаний направити Дистриб'ютору рекламацию, яка є підставою для вирішення питання про правомірність претензії, що пред'являється. Перелік дистриб'юторів та їх контактна інформація наведені на сторінці <https://aerostar.ua/ua/page/kontakty>

10.3 Рекламациї Дистриб'ютору слід надавати в письмовому вигляді. Допускається надання рекламациї по факсу або по електронній пошті. Рекламация повинна містити в собі тип, заводський номер, номер видаткової накладної і дату передачі Клапана, а також адресу його місця встановлення, номери телефонів та П.І.Б. відповідальної особи. Рекламация повинна містити також опис проблем що виникли із Клапаном а також (якщо можливо) назви пошкоджених частин.

10.4 При порушенні споживачем (замовником) правил транспортування, приймання, зберігання, монтажу та експлуатації претензії щодо якості не приймаються.

11. Свідоцтво про приймання

Клапан серії SRC _____, заводський номер _____,
виготовлений і прийнятий відповідно до вимог ТУ У 28.2-35851853-007:2021

(Підпис)

(Прізвище)

(дата)

Контроль ВТК

Клапан серії SRC _____, заводський номер _____,
виготовлений і прийнятий відповідно до вимог ТУ У 28.2-35851853-007:2021

(Підпис/Печатка)

(Прізвище)

(дата)

12. Відомості про утилізацію

12.1 Спеціальних робіт з утилізації виробу після закінчення терміну експлуатації не передбачається.

12.2 Корпус Клапана рекомендується використовувати вдруге в якості металобрухту, звукопоглинальний матеріал та полімерні елементи ущільнювачів утилізувати на полігоні твердих відходів.

12.3 Виконавчі механізми приводів утилізувати згідно з положень що визначені виробником самих приводів.

Додаток А Облік технічного обслуговування та регламентних робіт

Дата	Кількість годин роботи від початку експлуатації	Вид технічного обслуговування	Примітки про технічний стан виробу	Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

Додаток А Облік технічного обслуговування та регламентних робіт

Дата	Кількість годин роботи від початку експлуатації	Вид технічного обслуговування	Примітки про технічний стан виробу	Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

Додаток А Облік технічного обслуговування та регламентних робіт

Дата	Кількість годин роботи від початку експлуатації	Вид технічного обслуговування	Примітки про технічний стан виробу	Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

Бланк рекламції

Назва компанії	
Контактна (відповідальна) особа	
Назва (тип) виробу	
Серійний (заводський) номер	
Дата відвантаження продукції та номер накладної	
Місце та адреса місця експлуатації виробу	
Дата виникнення несправності	
Обставини, при яких було виявлено несправність	
Несправний компонент	
Опис проблеми (характер несправності, події, які передували несправності – природні явища, перепади напруги живлення тощо). Тип, схема підключення, токи на фазах, напруга у мережі. Напрямок обертання. Температура, напір та склад тепло-холодоносія. Температура повітря, що переміщається. Місце встановлення та розмічення в системі	
Вжиті заходи (ваші дії по визначенню та усуненню несправності)	
Примітка	

Відповідальна особа

/ _____ /

Увага:

При визнанні рекламачії необґрунтованою (продукція не має недоліків, або встановлено, що недоліки виникли внаслідок обставин, за які не відповідає Дистриб'ютор/Виробник) Замовник/Покупець зобов'язується відшкодувати Дистриб'ютору/Виробнику витрати, понесені при розгляді рекламачії, в т.ч. на проведення експертизи.

Вартість рекламачійних робіт розраховується по формулі:

$$X = S \cdot Y + Q \cdot Z + M, \text{ де}$$

S - вартість людино-години Працівника за тип виконаної роботи;

Y - кількість людино-годин, як міри працеемності виконаних робіт;

Q - тариф за кілометр;

Z - фактична кількість кілометрів;

M - вартість матеріалів, використаних для виконання робіт.

Вартість людино-години бригади за проведення роботи становить 10 \$.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на:

- Частини обладнання та експлуатаційні матеріали, що підлягають природному фізичного зносу (фільтри, ущільнення, ремені, електролампи, запобіжники тощо).

- Пошкодження установки, що виникли внаслідок:

- а) попадання всередину установки сторонніх предметів або рідин,

- б) природних явищ,

- в) впливу навколишнього середовища,

- г) діяльності тварин,

- ж) несанкціонованого доступу до вузлів і деталей установки осіб, не уповноважених на проведення зазначених дій,

- з) всі механічні пошкодження і поломки, що сталися внаслідок недотримання рекомендацій та вимог документації, що включає в себе «Інструкцію з монтажу та експлуатації», паспорт, норми, стандарти і правила проведення робіт.

- Різноманітні модифікації, зміни параметрів роботи, переробки, ремонти та заміни частин установки, проведені без згоди на це Виробника чи його представника.

- Поточні регламентні роботи, огляди устаткування, конфігурацію і програмування контролерів, що їх здійснюють відповідно до вимог «Інструкції з монтажу та експлуатації» в рамках нормального функціонування установки.

- Не підлягає компенсації шкода, спричинена простоями установки в період очікування гарантійного обслуговування і будь-який збиток, нанесений майну клієнта, крім устаткування Виробника.

Додаток Б


Параметри		Siemens GDB346.1E	Siemens GSD346.1A
Робоча напруга		AC 100...240 V ~ ±10 % (90...264 V ~)	AC 100...240 В ~ ±10 % (90...264 В ~)
Споживана потужність: робота		5 VA / 1.6 W	4.5 BA / 1.8 Вт
Споживана потужність: утримання		0.9 W	2.4 VA / 0.9 W
Частота		50/60 Н	50/60 Гц
Крутний момент		10 Нм 5 Нм	2 Нм 5 Нм
Кут повороту	Номінальний	90°	90°
	Максимальний	95° ± 2°	95° ± 2°
Час повороту		150 с	30 с
Клас захисту		IP54 по EN 60529	IP54 по EN 60529
Ступінь захисту		II по EN 60730	II по EN 60730
Технічне обслуговування		-	-
Вага		Макс. 0.63 кг, з перемикачами	Макс. 0.7 кг, з перемикачами
Додаткова інформація		Для більш детальної та актуальної інформації дивіться інформацію виробника.	
Електрична схема підключення		Додаток В (Рисунок _)	Додаток В (Рисунок _)
Габаритні розміри		Додаток Г (Рисунок _)	Додаток Г (Рисунок _)
Параметри		Belimo SM230A-TP	Belimo LM230A-TP
Робоча напруга		AC 100...240	AC 100...240
Споживана потужність: робота		2,5 Вт	1,5 Вт
Споживана потужність: утримання		0,6 Вт	0,4 Вт
Частота		50/60 Гц	50/60 Гц
Крутний момент		20 Нм	5 Нм
Кут повороту	Номінальний	-	-
	Максимальний	95°	95°
Час повороту		75-150с.	150с.
Клас захисту		IP54	IP54
Ступінь захисту		II	II
Технічне обслуговування		-	-
Вага		1 кг	500 г.
Додаткова інформація		Для більш детальної та актуальної інформації дивіться інформацію виробника.	
Електрична схема підключення		Додаток В (Рисунок _)	Додаток В (Рисунок _)
Габаритні розміри		Додаток Г (Рисунок _)	Додаток Г (Рисунок _)

Додаток В


Belimo LM230A-TP / SM230A-TP

откр./закр.


3х-точечная

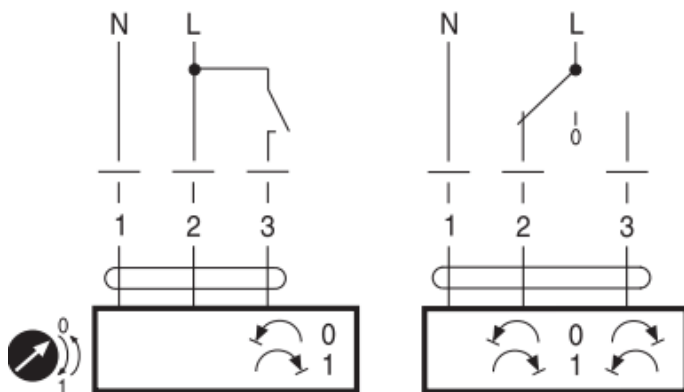

Siemens GSD346.1A

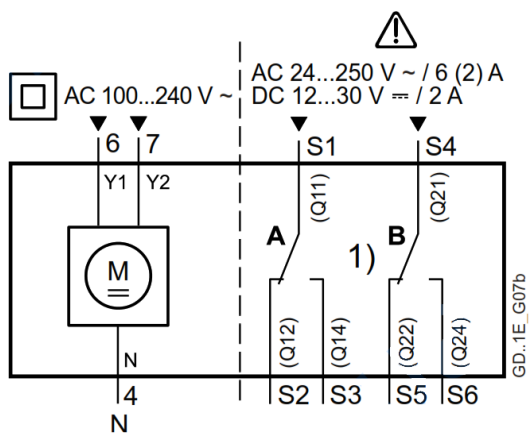

Внутрішня діаграма
(Відкр.-закр., 3-точковий)




GSD3..1A (AC 100...240 B ~)

GDB3.. 1E (AC 100...240 V ~)


17

Додаток Г



Siemens GDB346.1E

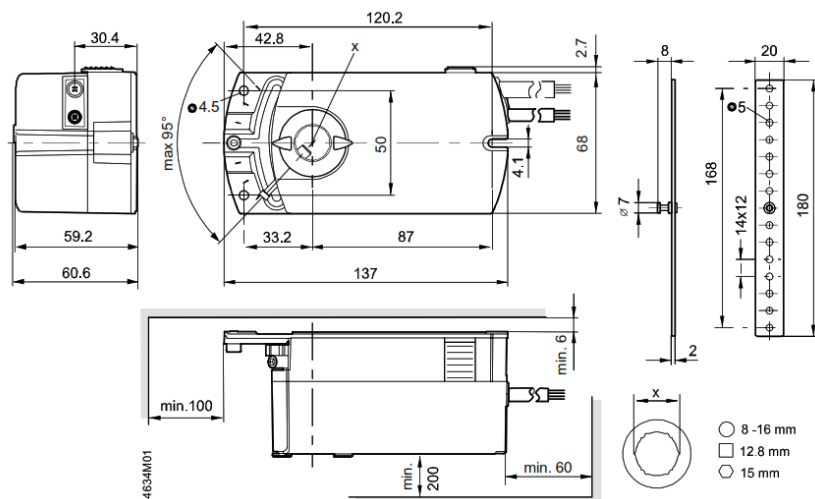



Siemens GSD346.1A

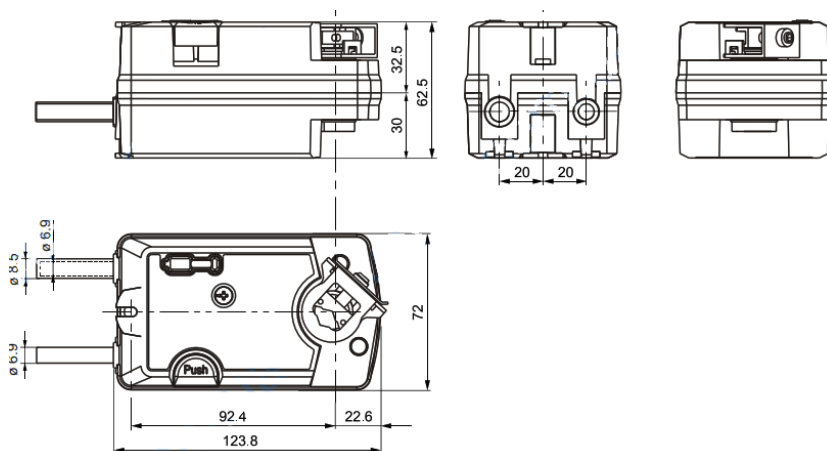

Belimo LM230A-TP / SM230A-TP

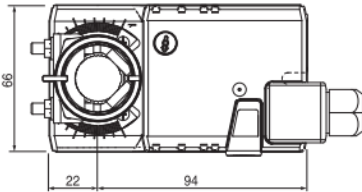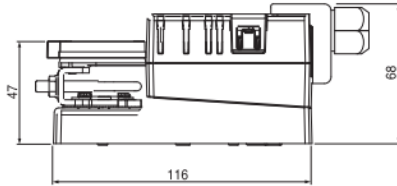

Вал засувки	Довж.			
	>37	6 ... 20	>6	<20

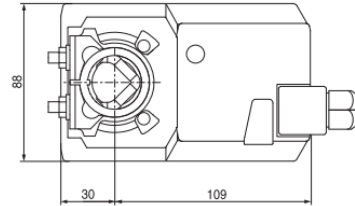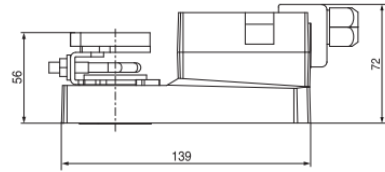

Вал засувки	Довж.			
	≥48	0 ... 20 ¹⁾	≥10	≤20
	>20	0 ... 20 ¹⁾	>10	≤20

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Модель виробу/виріб

Вентиляційне обладнання, згідно додатку 21 найменування, код ДКПП 28.25.12-50.00

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер літерами та/або цифрами)

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», 03061, Україна, місто Київ, вулиця Афанаса Олега, будинок, 4, код ЄДРПОУ 35851853.

3. Ця декларація про відповідність, що є частиною досьє декларацій, видана під виключну відповідальність виробника (його уповноваженого представника).

4. Об'єкт декларації:

Вентиляційне обладнання, згідно додатку 21 найменування, код ДКПП 28.25.12-50.00

Виробник: ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», 03061, Україна, місто Київ, вулиця Афанаса Олега, будинок, 4, код ЄДРПОУ 35851853. Адреса виробництва: місто Київ, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, Будинок 95 (літ. Б2)

(Ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.) модуль А

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікацій), стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019; ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN 61000-6-1:2018; ДСТУ EN 61000-6-3:2018; ДСТУ EN 55014-1:2019; ДСТУ EN 55014-2:2017.

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: призначений орган

з оцінки відповідності

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат

8. Додаткова інформація:

Технічна документація виробника

Підписано від імені та за дорученням: ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», 03061, Україна, місто Київ, вулиця Афанаса Олега, будинок, 4, код ЄДРПОУ 35851853.

Директор

(найменування посади)

02.07.2025 р.

(дата)

Сергій АНЦУПОВ

(Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Декларація про відповідність, дозвіл на облік у Єдиному реєстрі ТОВ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ» під номером. Декларація діє за умови нанесення знаку відповідності та інформацію, що упаковку та за умови наявності додатка.

UA TRY D 070205-25-2

(об'єкт)

02.07.2025 р.

(дата виходу цього об'єкта)

01.07.2026 р.

(термін дії об'єкта)

Представник, КОД 1349259

Органу з оцінки відповідності

М.П.

Анна КУРОЧКИНА

Термін дії об'єкта декларації можна перевірити за тел +3 8 036 744 30 14
+3 8 050 486 22 92



СЕРТИФІКАТ

На систему менеджменту згідно з
ISO 9001 : 2015

Сертифікаційний центр TÜV NORD CERT GmbH цим на підставі аудиту, оцінки і рішення про сертифікацію згідно з ISO/IEC 17021-1:2015 підтверджує, що організація

ТОВ «Вент-Сервіс»
Пр-т Відрадний, 95 (літ.А2), офіс 230
03061 Київ
Україна



провадить систему управління згідно з вимогами ISO 9001 : 2015 і протягом строку дії сертифікату, який складає 3 роки, буде перевірятися на відповідність.

Сфера діяльності

Проектування та виробництво вентиляційного обладнання

Реєстраційний номер сертифіката 44 100 110235
Звіт про аудит № 35923 0319

Чинний від 2023-02-21
Чинний до 2026-02-20
Первинна сертифікація 2011



TÜV NORD CERT GmbH, орган з
сертифікації в системі

м. Пловдив, 2023-02-17

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Для нотаток

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Ventservice

Юридична адреса:
03061, Київ, вул. Афанаса Олега, буд. 4,
офіс 230
тел.: +38 044 594-71-08
office@ventservice.com.ua

Виробничі потужності:
Київ, пр-т Відрадний, 95-Б2

Сервісна підтримка:
Київ, пр-т Відрадний, 95-Б2
тел.: +380674464150
service@ventservice.com.ua

Legal address:
03061, Kyiv, Afanas Oleha St., 4,
office 230
tel.: +38 044 594-71-08
office@ventservice.com.ua

Production capacity:
Kyiv, Otradny Ave, 95-B2

Service support:
Kyiv, Otradny Ave, 95-B2
tel.: +380674464150
service@ventservice.com.ua

<https://aerostar.ua>